


ZIER AG

Wellrohranschlusset

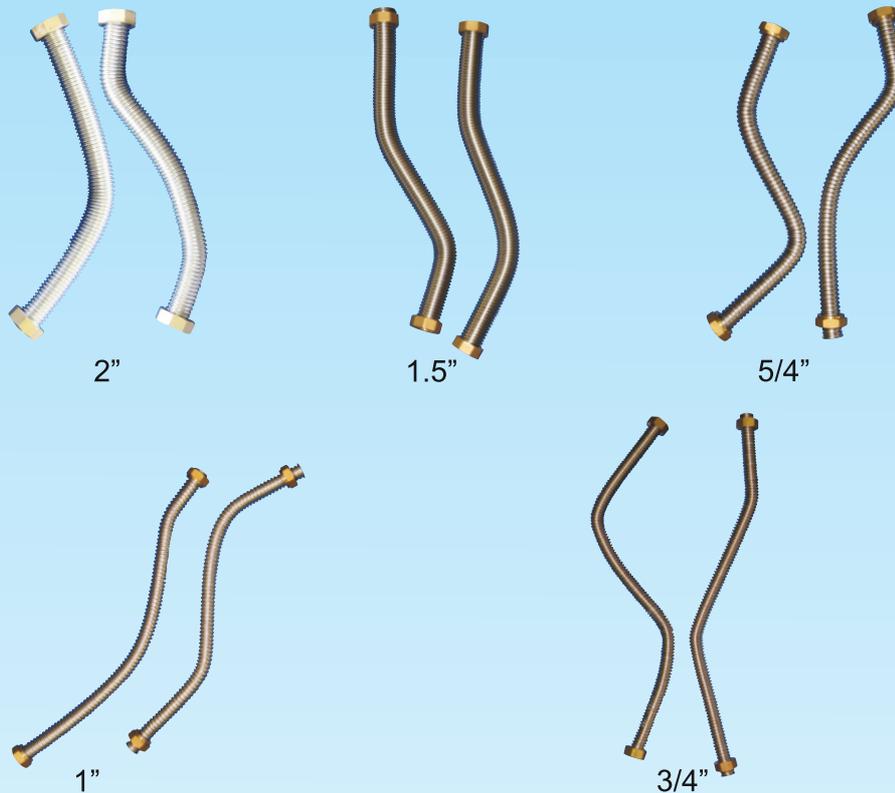

In den Wasserleitsätzen W3 des Schweizerischen Verein des Gas- und Wasserfachs (SVGW) steht im Abschnitt 8.520:

Um die Gefahr von Spannungsschäden an den Installationen und dem Enthärter zu vermeiden sollten die Anlagen mit flexiblen Chromstahl- Wellrohren angeschlossen werden.

ZIER AG

Wasseraufbereitung + Schwimmbadtechnik
Bahnhofstrasse 17, 8422 Pfungen
Tel. 052 304 00 00, Fax 052 304 00 09
www.zier.ch, mail@zier.ch